

КМЛП-1011Б 001

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв.№ дубл.

Взам.инв.№


Подп. и дата

Инв.№ подл.



A - A

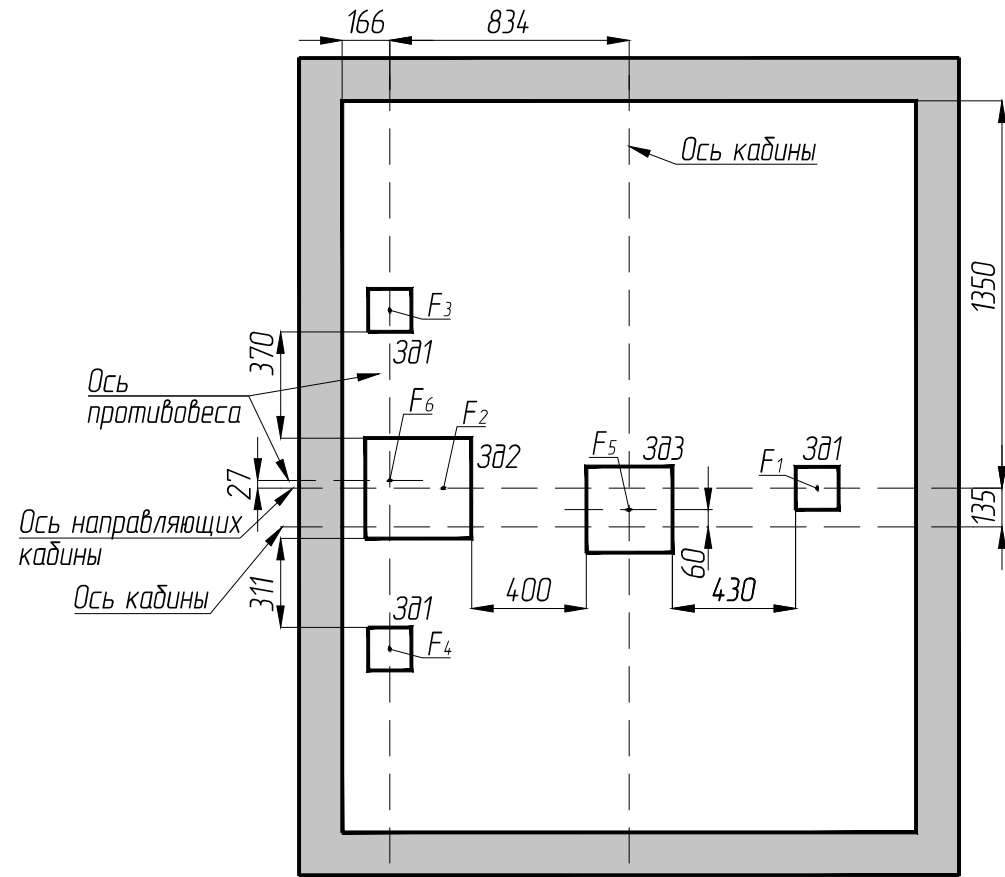

B - B

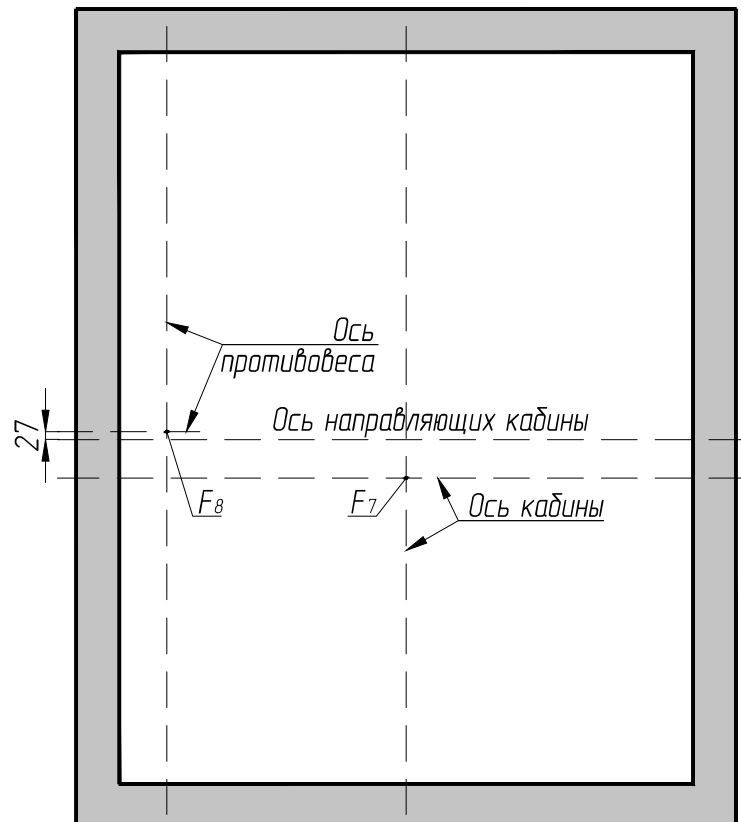

Б - Б
2000 (ШШ)

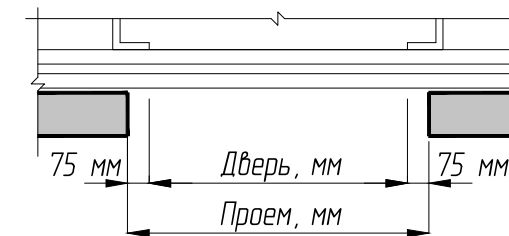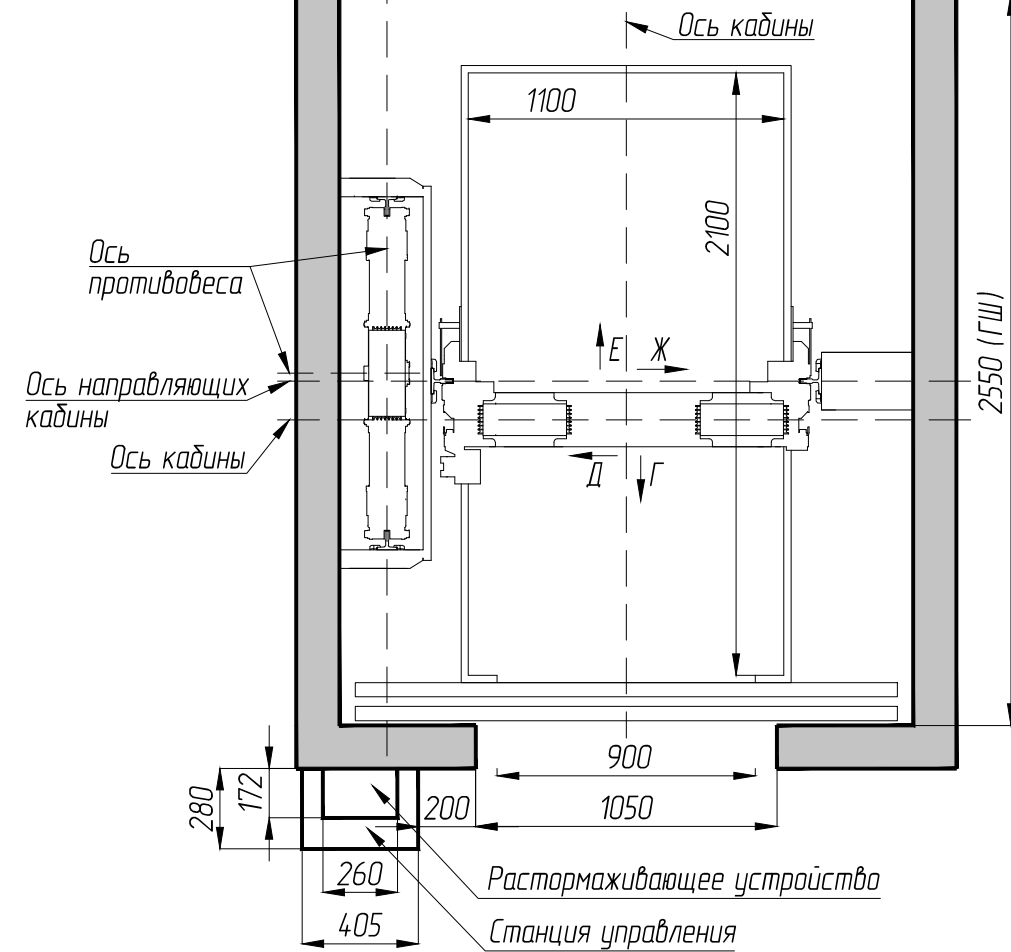

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КМЛП-1011Б 001

Лист
2

Копировал

Формат А3

КМЛП-1011Б 001

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв.№ дудл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

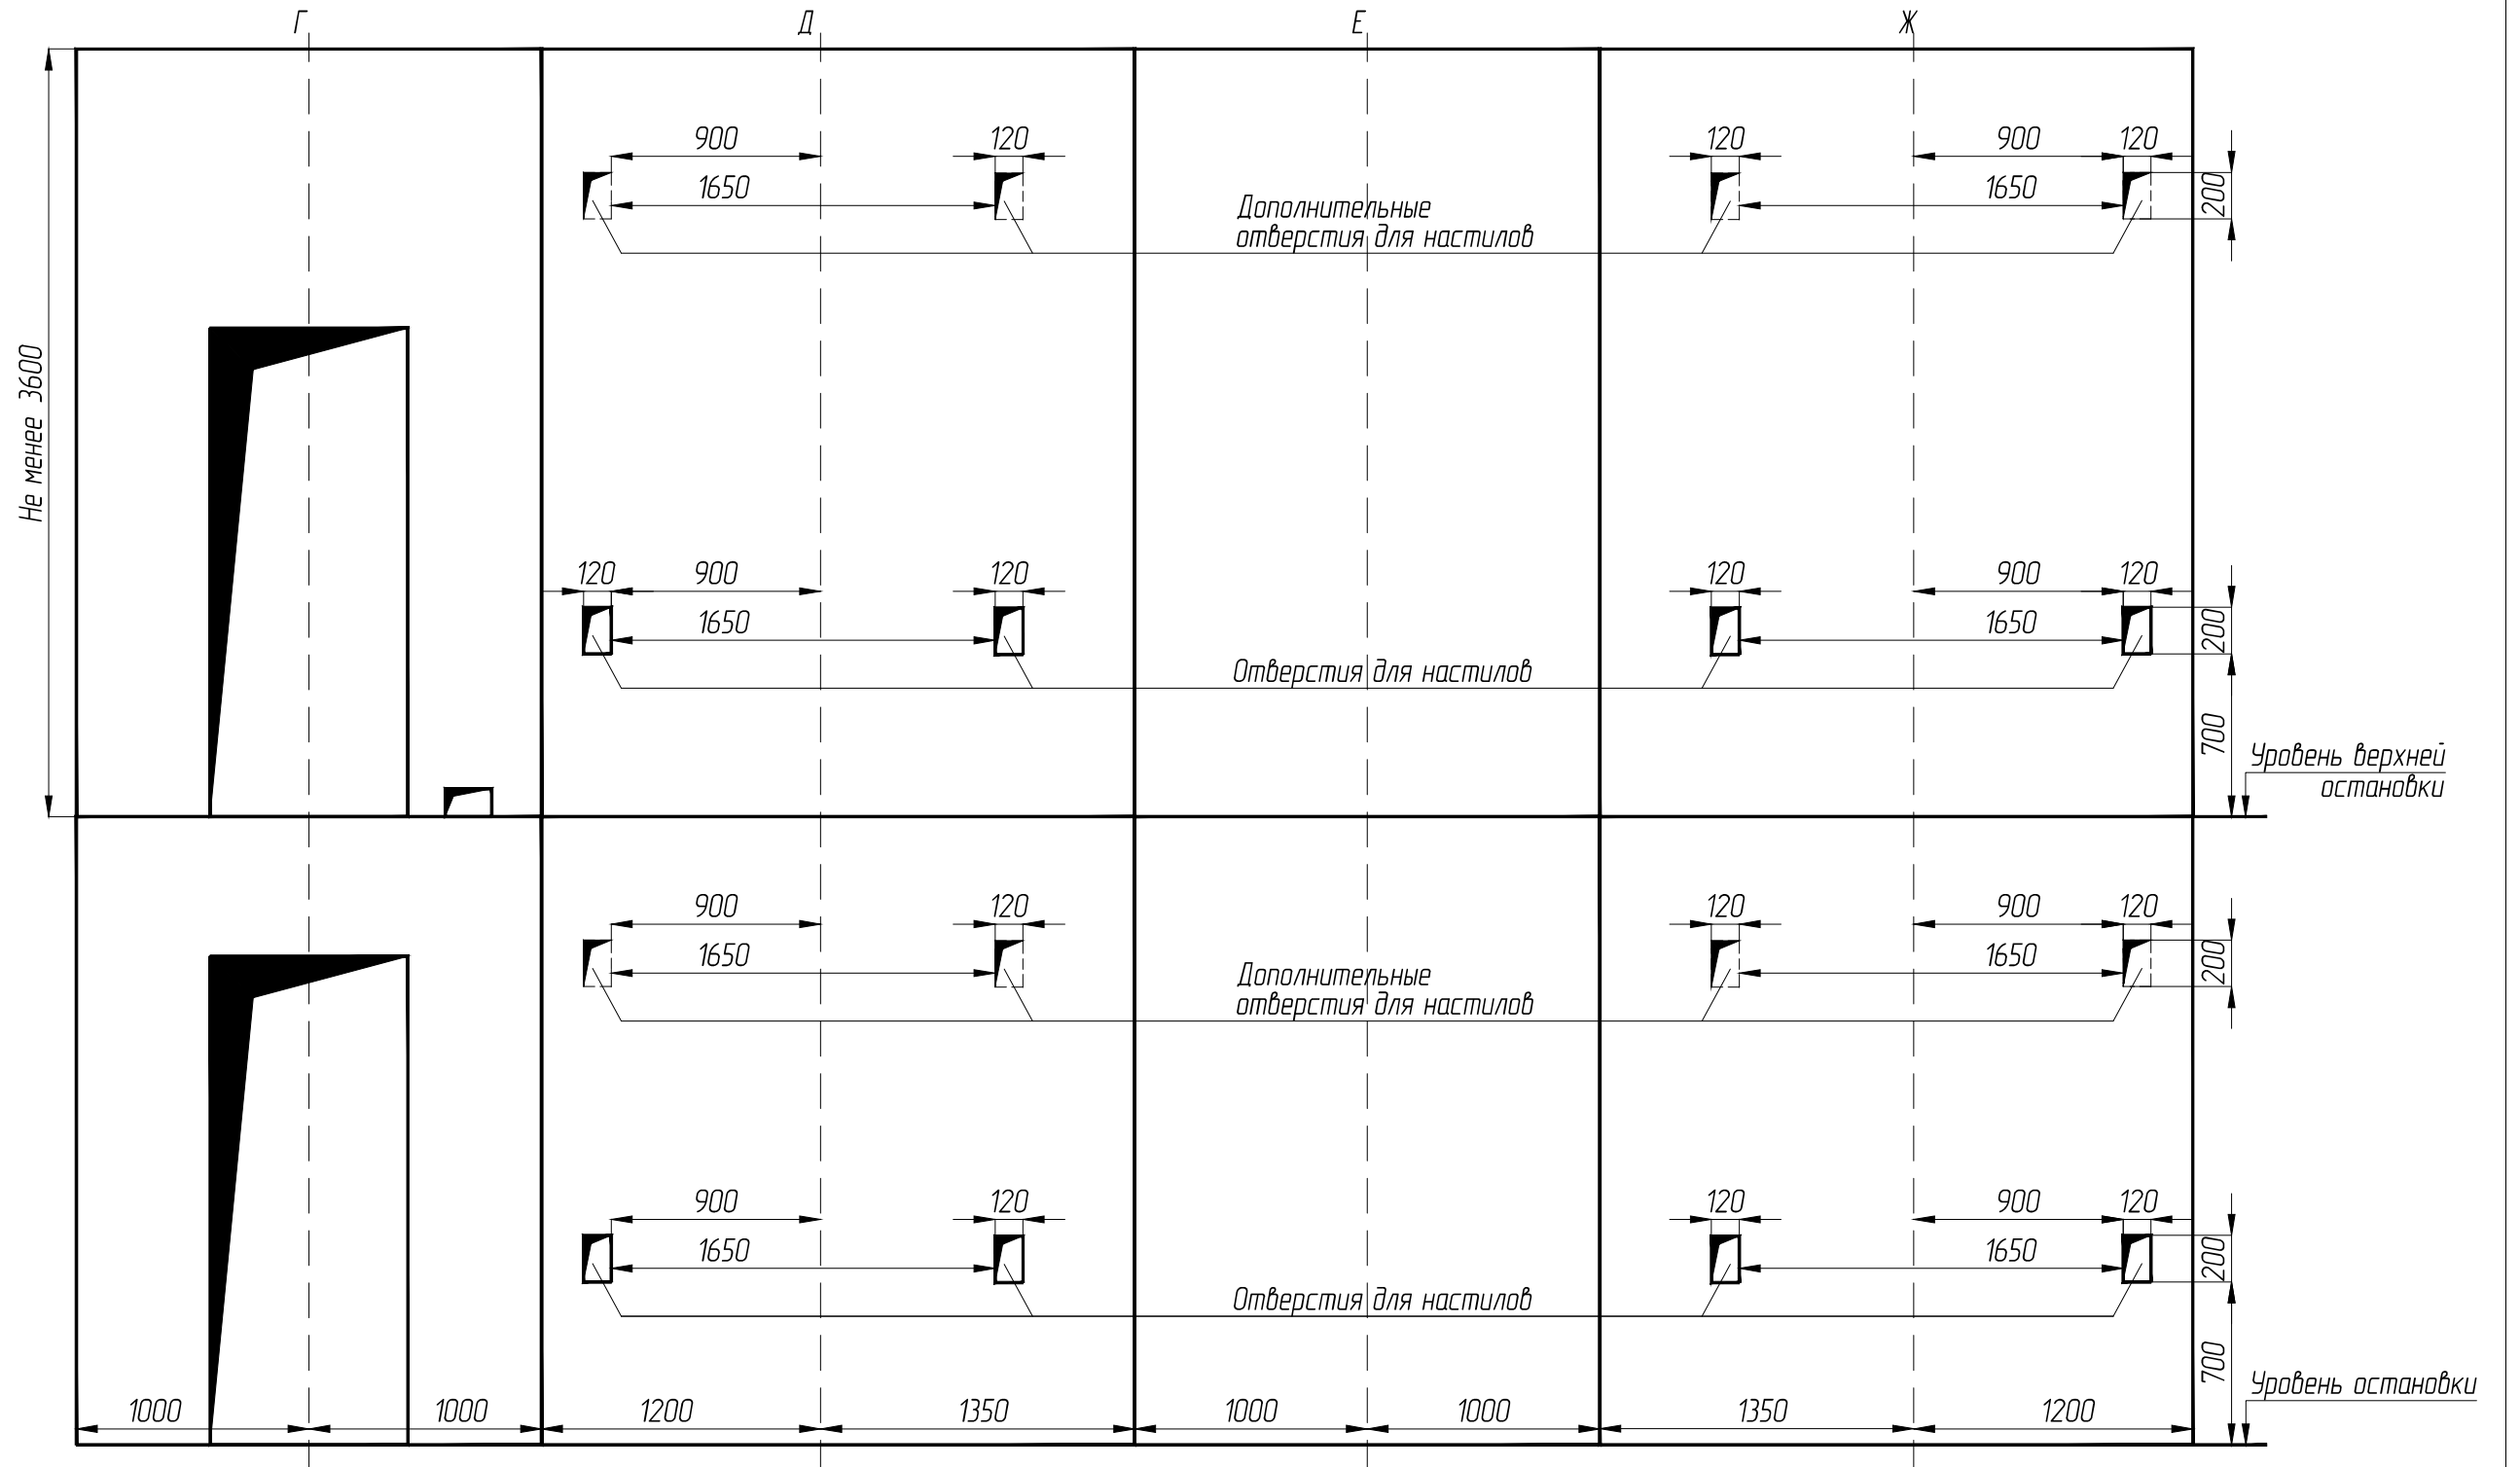

1. При высоте этажа 3600 мм и более предусмотреть дополнительные отверстия под настилы с шагом не менее 1800 мм и не более 2500 мм.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

КМЛП-1011Б 001

Лист

3

Копировал

Формат А3